

透科自动化

CCLINK_IE_Field Basic LUC-CE R PLC



2023-03-23

2023 03 23

2023 03 23

						
DHCP 服务	扫描 模块	下载 参数	监控	参数	描述文 件导入	帮助

IP地址范围: —



IP

IP

IP

LA Config

LUC-CE(192.168.0.2)

0	1
LUC-CE	EST160D

模块参数
模块类型: LUC-CE
物理地址: 7C-BA-CC-00-00-00
IP 地址: 192.168.0.2
子网掩码: 255.255.255.0
默认网关: 192.168.0.2
扩展数量: 1
固件版本: V1.01 Nov 18 2022 11:35:50
背板版本: NONE
I_Size (byte): 0_Size (byte): E_Size (byte)
2 0 1
扩展模块信息
模块类型:
固件版本:
编:

1

"IP

IP"

DHCP 启动单启模块申请被分配新的IP地址

MAC	IP	状态
7C : BA : CC : 15 : 82 : 3E	192 . 168 . 0 . 1	未分配

信息栏



DHCPService " MAC" " MAC"
 MAC IP " "

DHCP 启动单启模块申请被分配新的IP地址

MAC	IP	状态
7C : BA : CC : 15 : 82 : 3E	192 . 168 . 0 . 3	分配成功

```

[23-Mar-23 10:50:19] Warning: Interface 192.168.10.19 is not Static, ignored
[23-Mar-23 10:50:19] Lease URL: http://127.0.0.1:6789
[23-Mar-23 10:50:19] Listening On: 192.168.0.211
[23-Mar-23 10:50:20] DHCPREQUEST for 7c:ba:cc:15:82:3e () from interface eth0 (192.168.0.211) via 192.168.0.211
[23-Mar-23 10:50:20] Host 7c:ba:cc:15:82:3e (Host7cbacc15823e) allotted 192.168.0.3 for 3600 seconds
[23-Mar-23 10:50:22] Network changed, restarting Static IP
  
```

" "



mac	IP地址	子网掩码	默认网关	模块名称	状态
-----	------	------	------	------	----

扫描时间 5 :S

全局扫描 修改IP 恢复出厂设置 重启模块

mac	IP地址	子网掩码	默认网关	模块名称	状态
1 7C-BA-CC-00-00-00	192 . 168 . 0 . 2	255 . 255 . 0 . 0	192 . 168 . 0 . 2	模块名称	未操作

扫描时间 5 :S

全局扫描 修改IP 恢复出厂设置 重启模块

扫描进行中: [Progress Bar]

IP " IP" IP

GX Words 3


" " " " "

PLC

CPU


5U

CPU

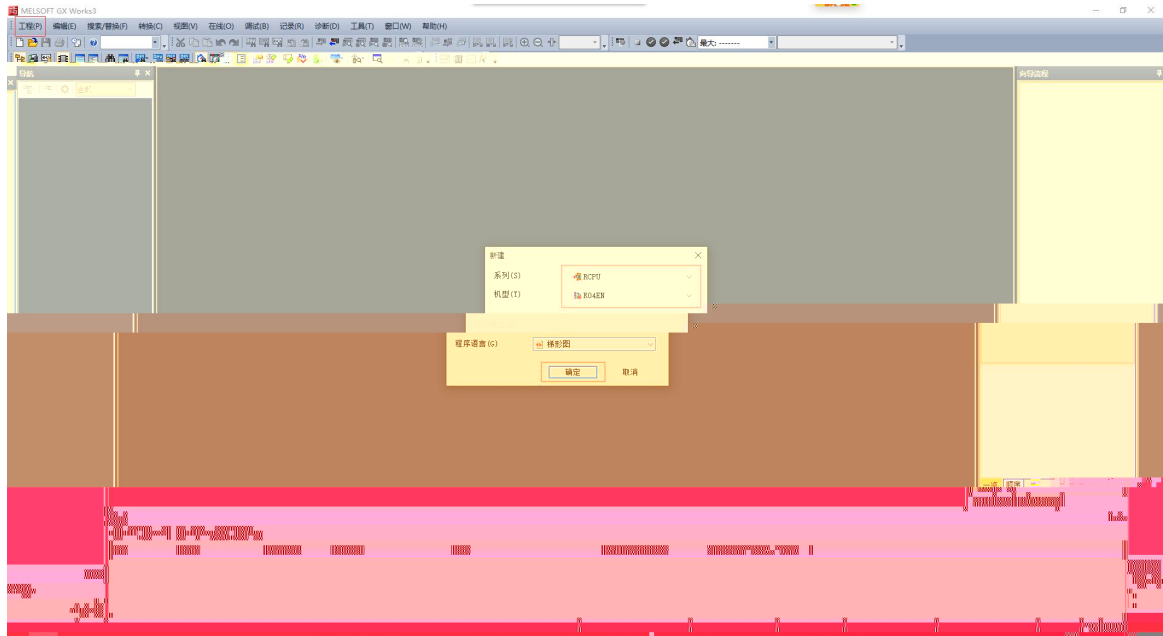

/FX5UCPU/



/

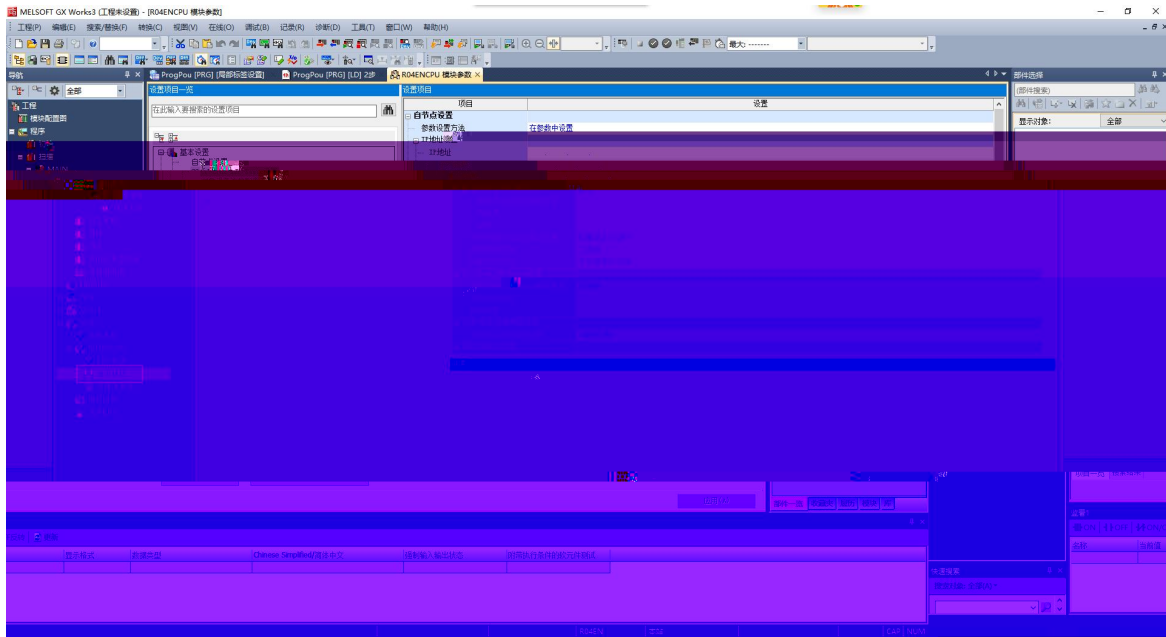

PLC




CC-Link IE Field Basic[®] "y" €-1 Ø P # Yhi %

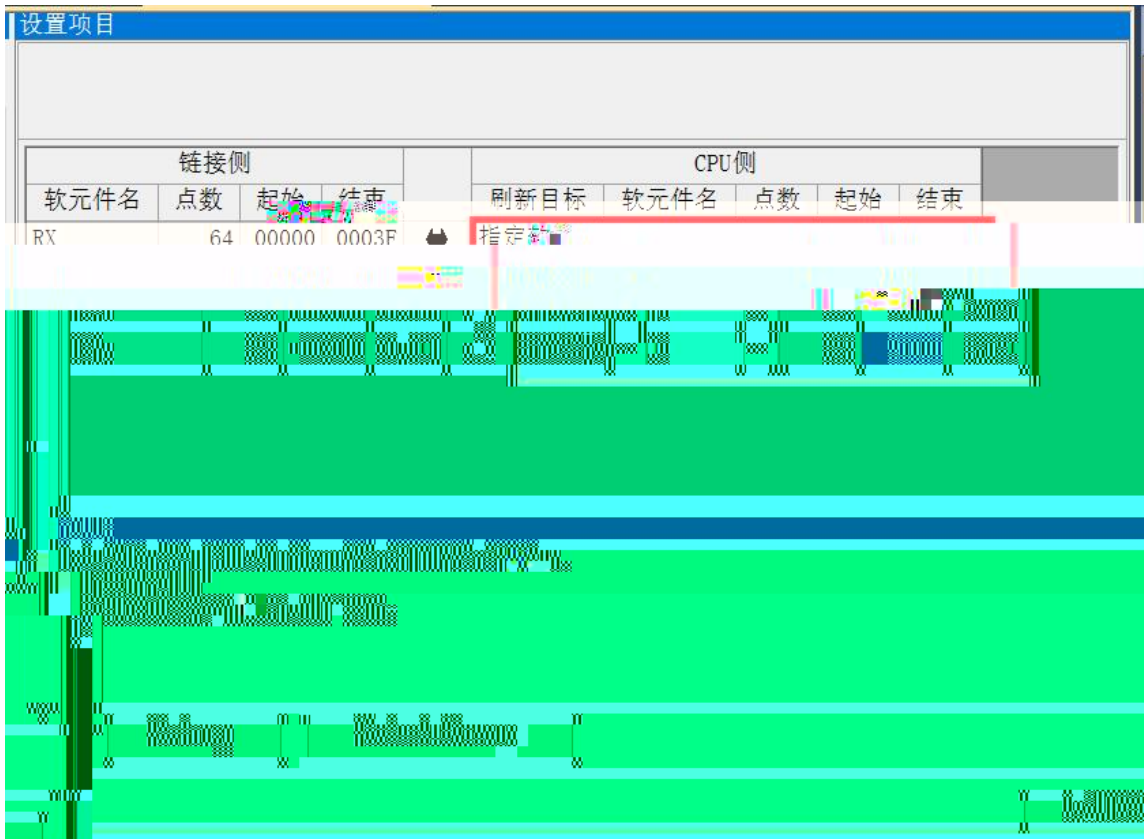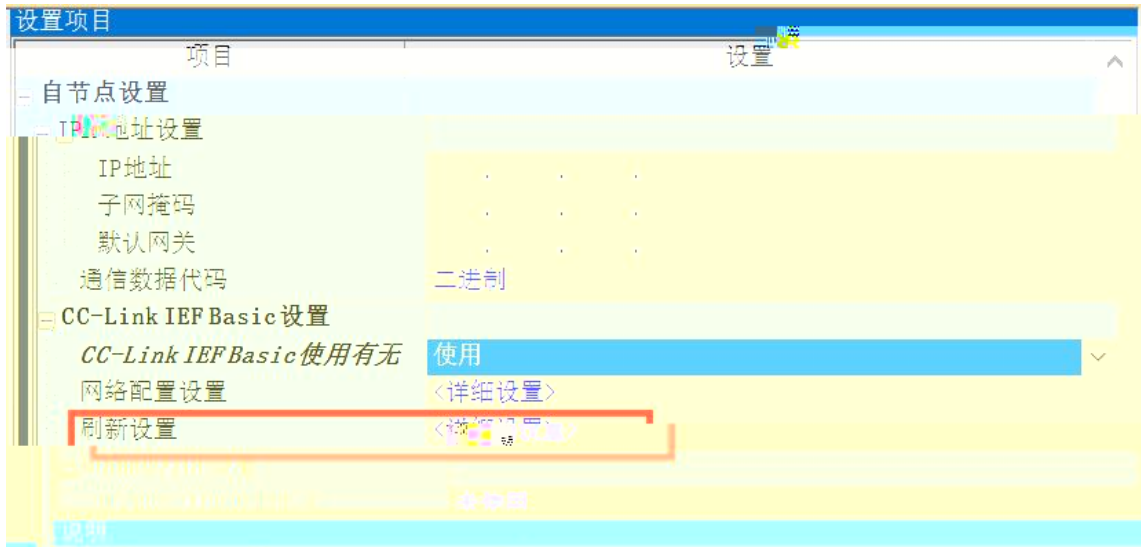

CC-Link IE Field Basic

64

64DI 64DO

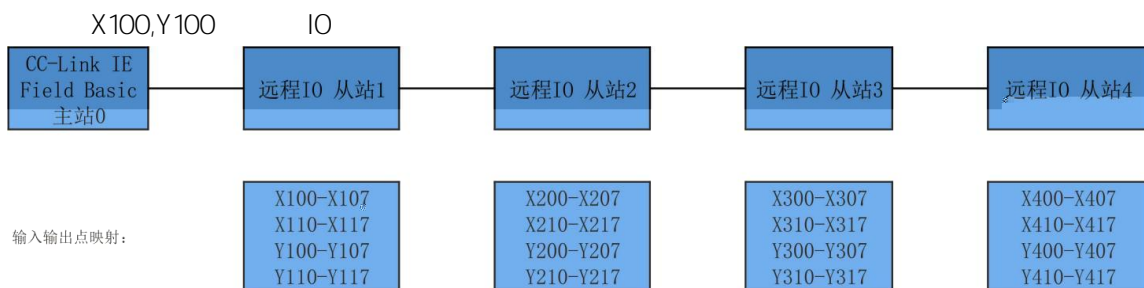

*注: 120-170为空



读科自动化
LATCOS

读科自动化

读科自动化



www.latcos.cn